

HUBBELL コンセントBOX (2018.09.28)

海外規格:UL/CSA

制御盤内各種ローダー専用コンセント
形式: DS-GFRST15I

Sanritsu Co.
株式会社 サンリツコーポレーション

本社 〒458-0814 名古屋市緑区鶴が沢一丁目327番地
Tel 052-876-9011 Fax 052-876-9011
滝ノ水営業所 〒458-0025 名古屋市緑区鳥澄一丁目206番地
Tel 052-893-6466 Fax 052-893-6467
<http://sanritsu-co.com/>

(15A 125V /NEMA5-15R)



[TEST]
漏電機能テストスイッチ

故障時⇒赤点滅

[RESET]
漏電検出時押し出され通電接点が分離されます。
押し戻してリセットして下さい。

LED(赤色)点灯:トリップ時⇒赤点灯

LED(赤色)点滅:故障時⇒赤点滅

GFCI機能の損失状態に点滅します

漏電検出回路分離機能が損失した場合交換をお願い致します


LED(緑色)点灯:正常時⇒緑点灯

電源配線



GFCI : ground fault circuit interrupter

製品図

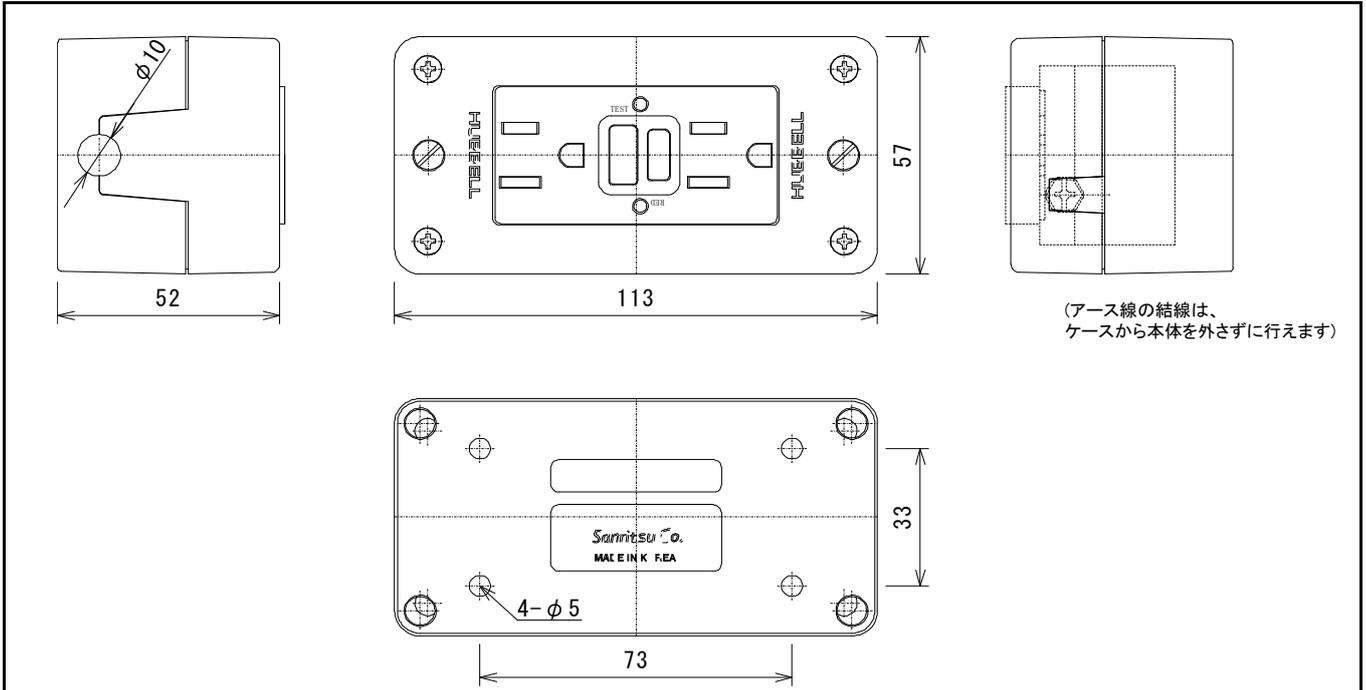

GFRST15I 仕様 〈動作試験結果〉

試験回数	60Hz		50Hz		判定結果
	感度電流 (mA)	動作時間 (ms)	感度電流 (mA)	動作時間 (ms)	
1	4.8	12	4.8	15	良
2	4.8	11	4.9	13	良
3	5.0	13	4.9	14	良
4	4.9	14	4.8	15	良
5	4.9	13	5.0	15	良

〈定格仕様〉

定格感度電流

定格感度電流	6mA
不動作電流	4mA
動作時間	0.25sec.nominal

GFRST15I UL FILE No. E41978

株式会社サンリツコーポレーション テスト確認